


Diligência – PE 0000104/2024

Caro proponente,

Após a análise técnica do projetor oferecido (Projetor COLISEO EVO SE-EVO-1500-5050), verificamos que os requisitos referentes à luminância, ofuscamento, distribuição e quantidade foram aprovados pelo projetista, sendo, portanto, apto para o propósito da contratação.

No entanto, considerando o peso do projetor e a estrutura das torres de iluminação atualmente instaladas no campo do Centro Oficial de Treinamento, solicitamos a verificação se a estrutura existente fabricada em ferro galvanizado, suportará o peso dos projetores a serem instalados.

Dados Estruturais do Projetor Ofertado – Projetor COLISEO EVO SE-EVO-1500-5050:

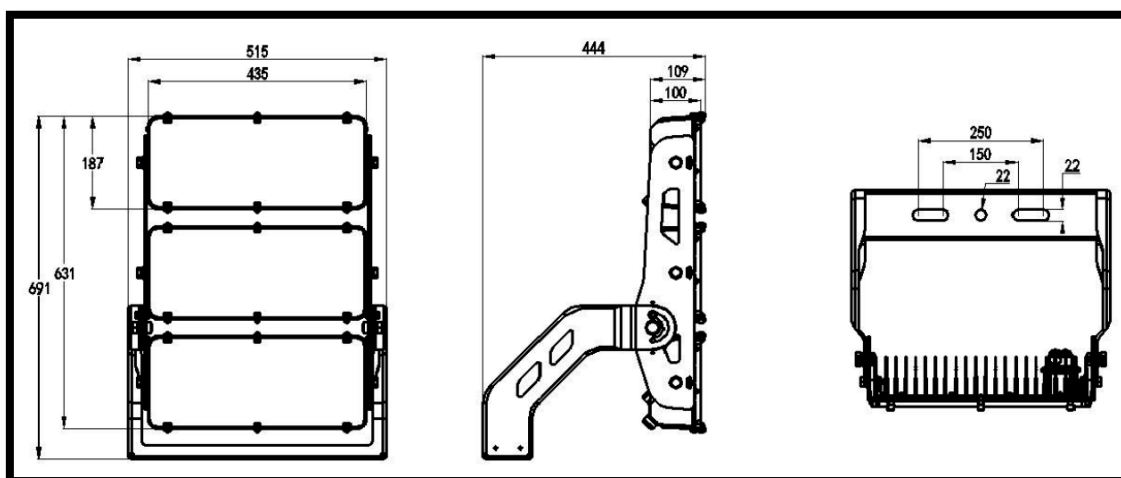

DADOS GERAIS

Potência (Watts):	1500 Watts de potência nominal
Fluxo luminoso efetivo (lm):	229.500 lúmens
Peso (kg):	35,1 quilos
Dimensão L x C x H (mm):	960 x 610 x 310

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Materiais da estrutura:	Alumínio
Acabamento:	Pitua eletrostática
Cor:	Preta
Proteção:	IP66 e IK08
Fixação:	Haste com parafusos + Cabo de aço


Estrutura das Torres de Iluminação Existentes:




Instalação em poste duplo T – 25 metros de altura



Perifl L existente na estrutura de fixação dos projetores: 2" x 3/16"

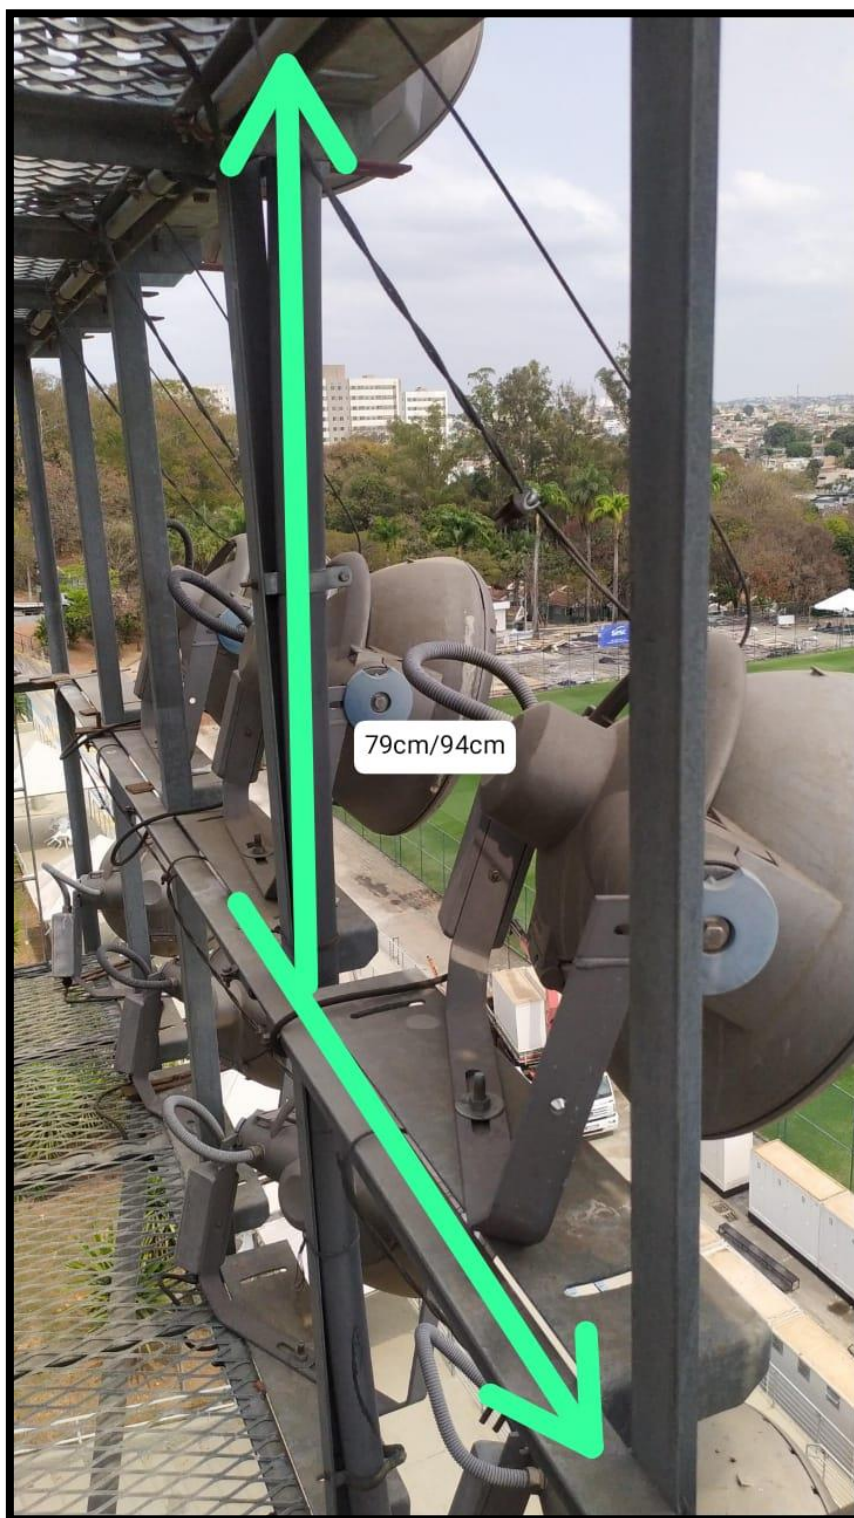

Espaço para instalação de cada projetor: **79cm x 94cm**

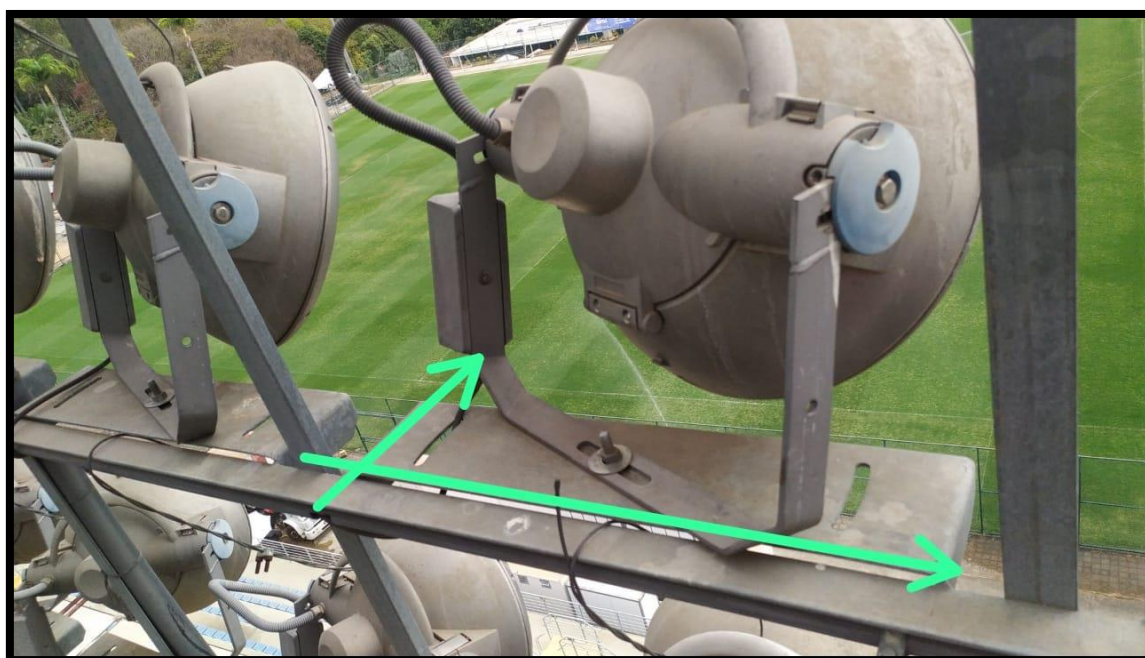

Base para projetor fabricada em chapa ferro galvanizado de dimensões **70cm x 15cm x 0,5cm**