


DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA




PLANTA 2º PAVIMENTO

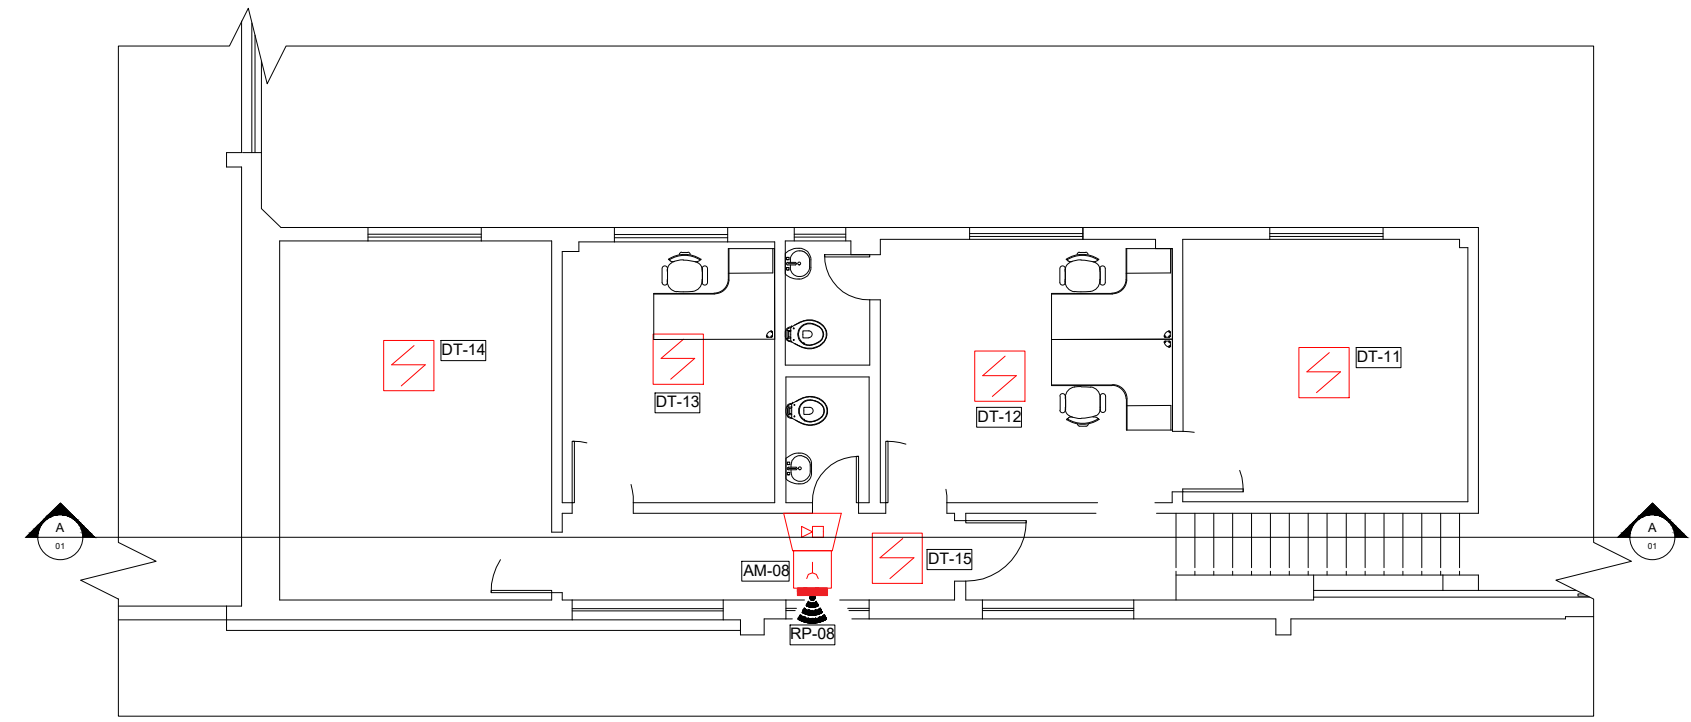


PLANTA BAIXA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - TÉRREO


- LEGENDA**
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIOS
  - CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIOS (SDAI) – WIRELESS
  - AVISADOR (SINALIZADOR) SONORO TIPO SIRENE
  - ACIONAMENTO MANUAL DO SDAI, SEM FIO, ENDEREÇÁVEL – SEQUÊNCIA NUMÉRICA (AM-01 a AM-10)
  - ROTEADOR PARA SDAI WIRELESS COM INTERFACE PARA CONECTAR SINALIZADOR SONORO – SEQUÊNCIA NUMÉRICA (RP-01 a RP08)
  - DETECTOR DE CALOR TIPO TERMOMAGNÉTICO, SEM FIO, ENDEREÇÁVEL – SEQUÊNCIA NUMÉRICA (DT-01 a DT-08)
  - DETECTOR DE FUMAÇA, SEM FIO, ENDEREÇÁVEL – SEQUÊNCIA NUMÉRICA (DT-09 A DT-81)

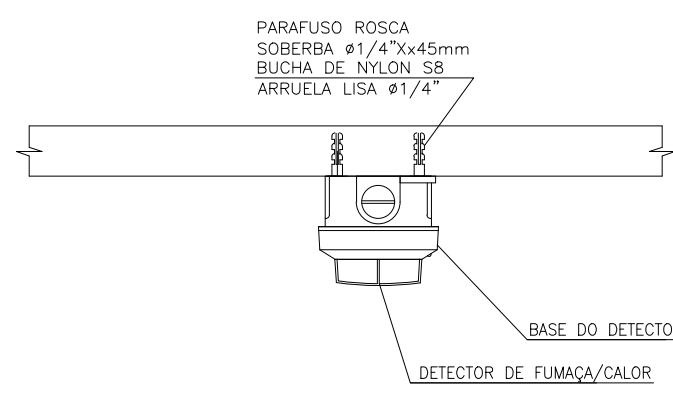

INSTALAÇÃO DE DETECTORES FIXADOS NA LAJE  
DETALHE- 1 (TÍPICO)  
S/ESC.

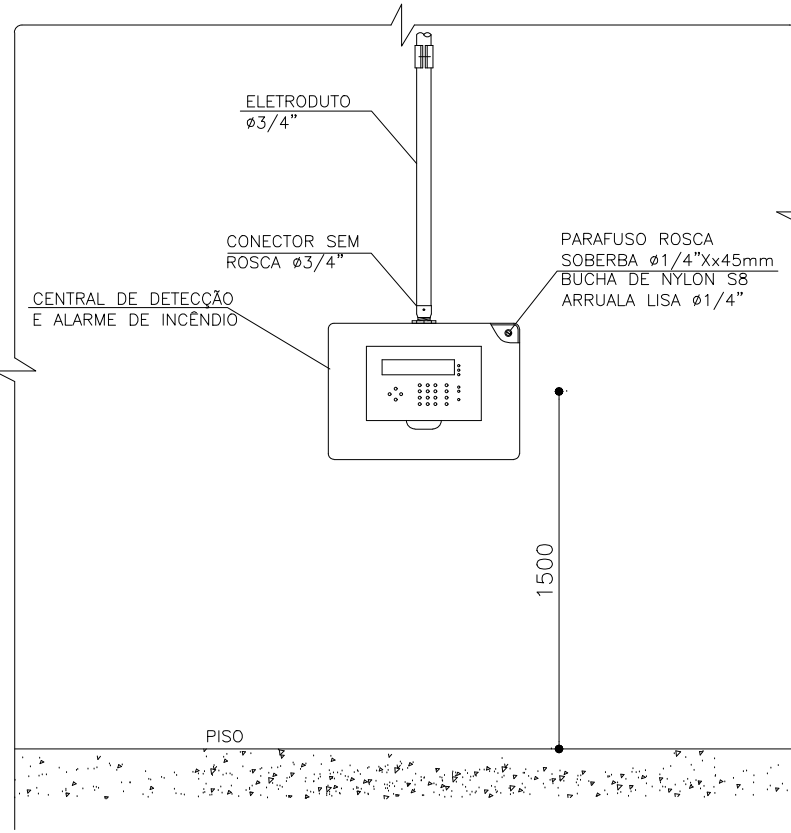

DETALHE TÍPICO – CENTRAL DE ALARME  
FIXADO NA PAREDE  
DETALHE- 2  
S/ESC.

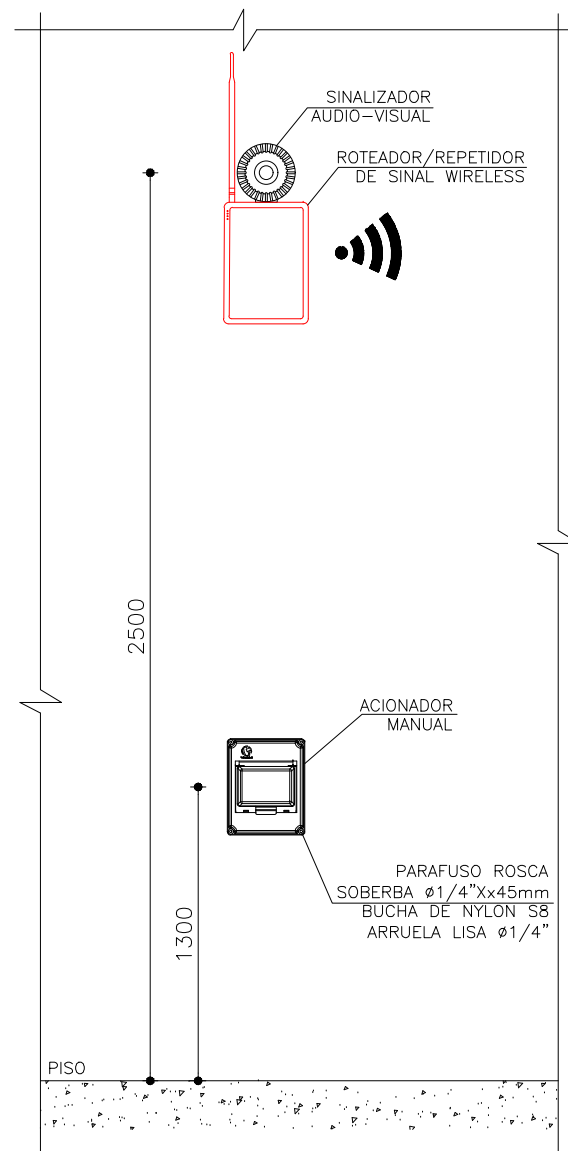

DETALHE TÍPICO – ACIONADOR MANUAL E  
SINALIZADOR AUDIO-VISUAL  
FIXADO NA PAREDE  
DETALHE- 3  
S/ESC.

**OBSERVAÇÕES:**  
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;  
-ANOTAR ESCALA SOBRE PAPEL;  
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;  
-EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;  
-REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO É PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 5.612 DE 19 FEVEREIRO DE 1966.

00	31/01/22	EMISSÃO INICIAL	ALS	ALS	ALS
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	VISTO	APPROVAÇÃO
			REPRESENTANTES:		
			RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
			ALEX LOPES SILVA COPILADO 100%		
			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VENDA NOVA		
			PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIOS		
			ETAPA PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO		
			21_02003-VCD-PE-ELE-0003-DE-0003_Rev01.dwg		
			CONTEÚDO		
			PLANTA BAIXA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - TÉRREO		
			PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO		
			FOLHA: 03/03		
			DATA: 31/01/2022		